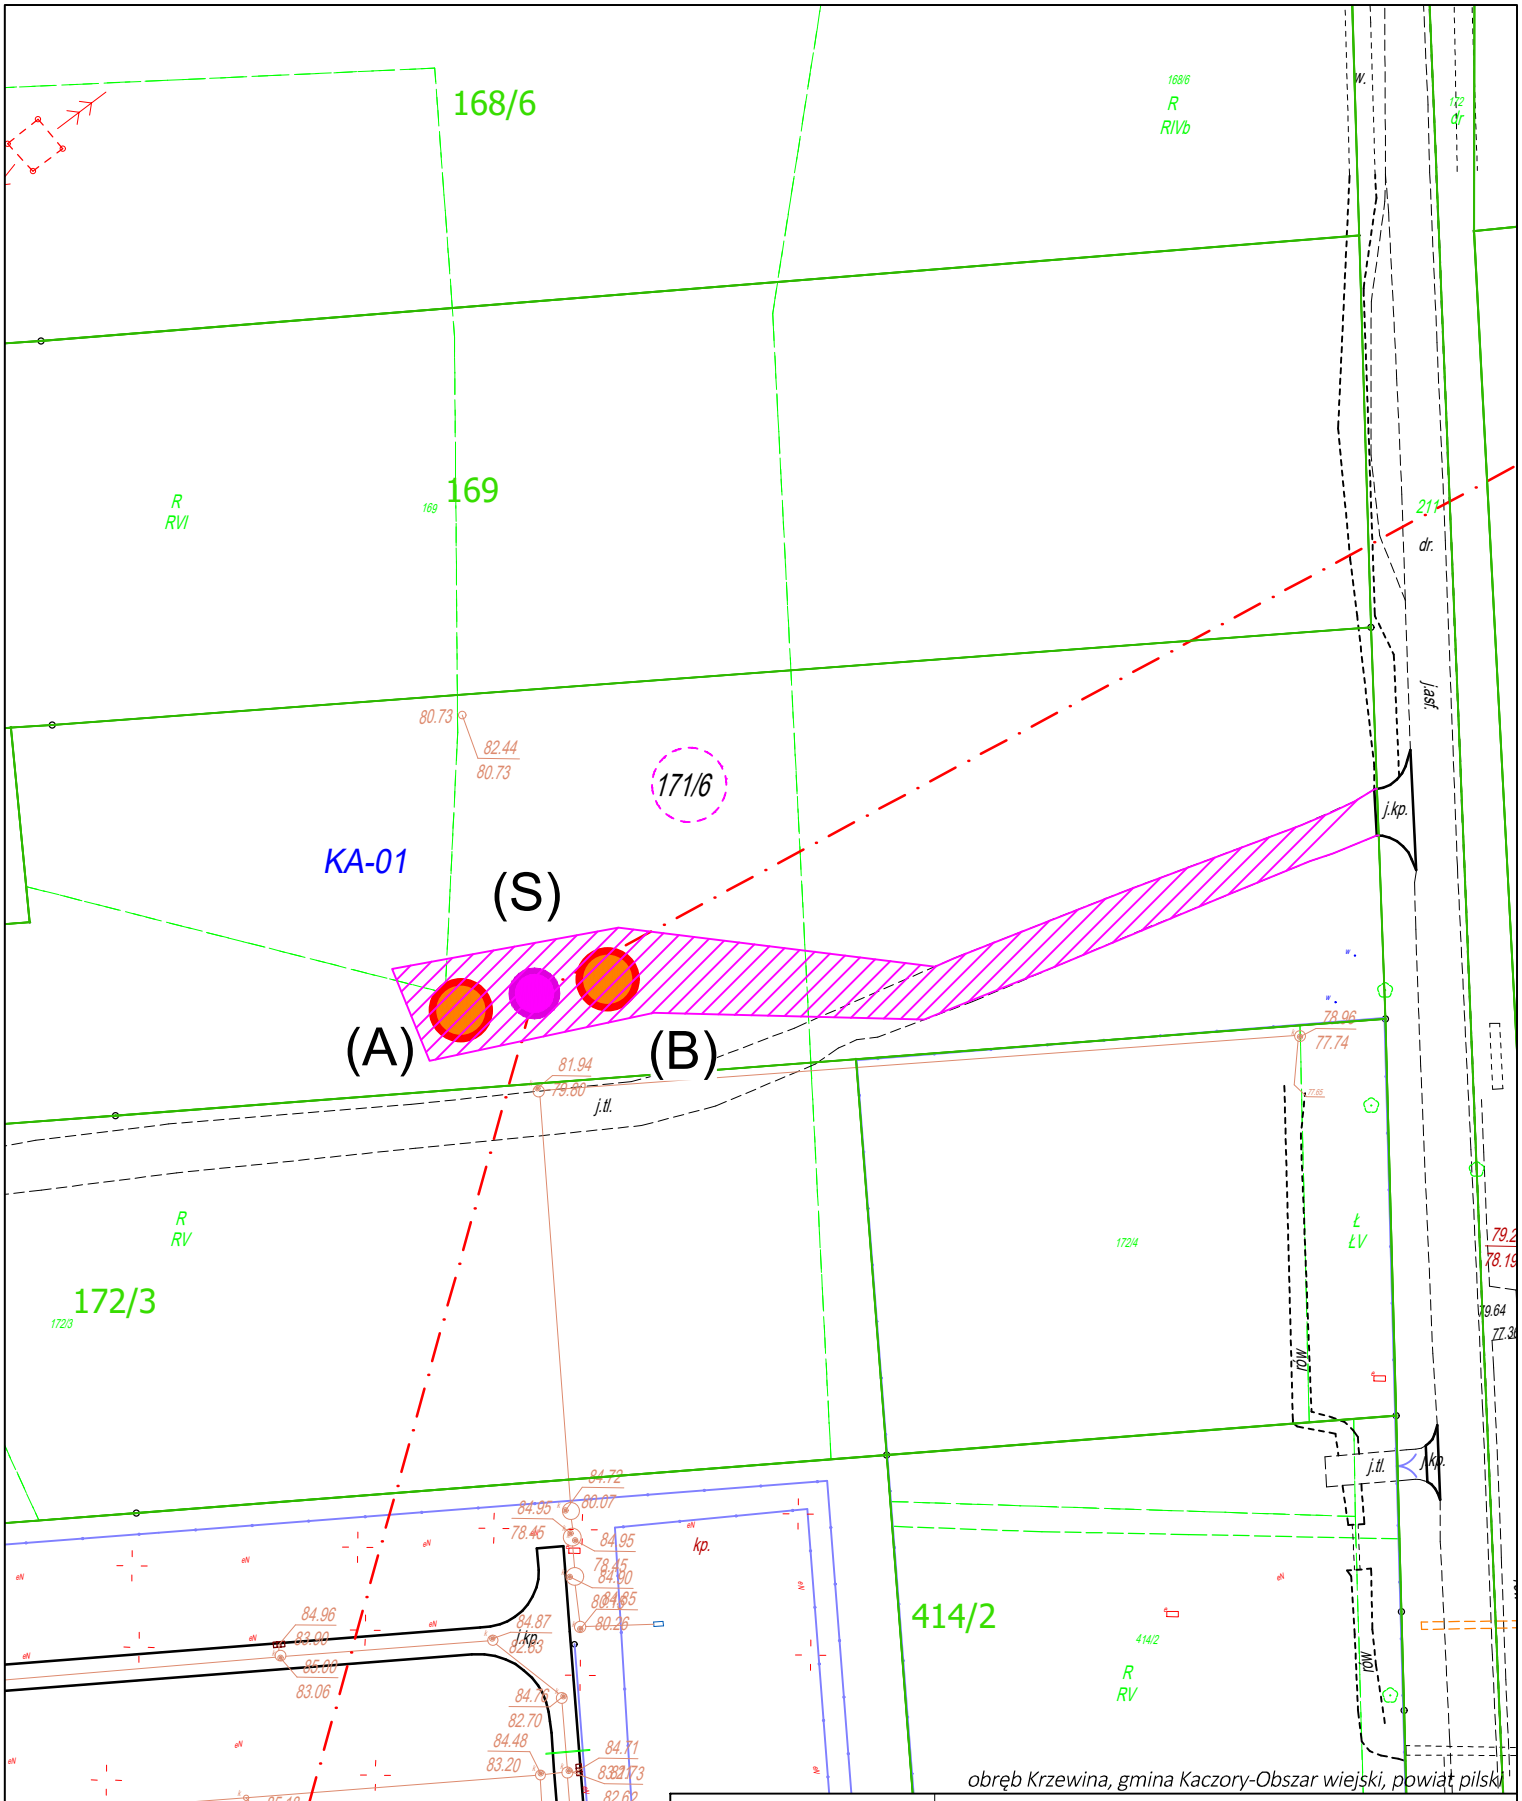

obręb Krzewina, gmina Kaczory-Obszar wiejski, powiat pilski

LEGENDA:

- Oś projektowanej linii 400 kV
- Lokalizacja projektowanego otworu geologiczno-inżynierskiego planowana głębokość wykonywanych otworów - ok. 10-20 m średnica otworów ok. 9-11 cm
- Lokalizacja projektowanego sondowania sondą statyczną CPTu
- 171/6 - Numer ewidencyjny nieruchomości na której wykonany zostanie otwór geologiczny
- Obszar objęty wnioskiem (obszar dojazdu oraz prowadzenia robót geologicznych)
- RV - Klasoużytek

ENPROM®
ul. Taneczna 18C
02-829 WARSZAWA
www.enprom.pl

Obiekt	Budowa sieci elektroenergetycznej - linii 400kV Dunowo - Żydowo Kierzkowo - Piła Krzewina		
Skala	Nr załącznika	Rewizja	Nr strony
1:1000	3	-	1/3