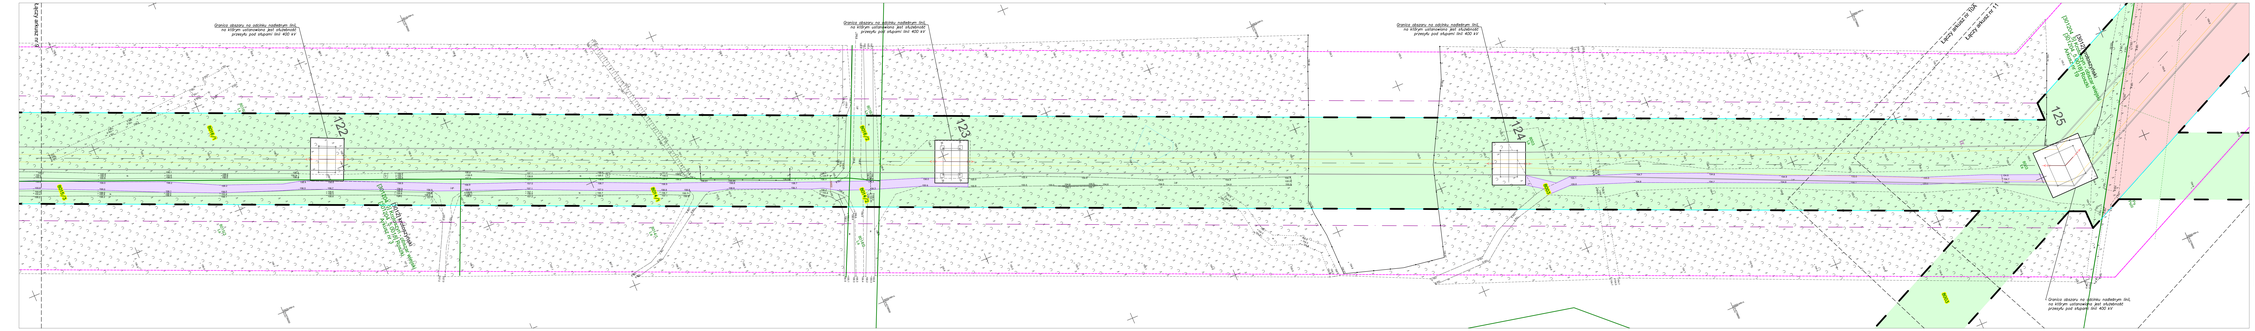
Granica obszaru na odcinku nadziemnym linii na którym ustanawiamy jest służebność przesyłu pod złączem linii 400 kV
Granica obszaru na odcinku nadziemnym linii na którym ustanawiamy jest służebność przesyłu pod złączem linii 400 kV
Granica obszaru na odcinku nadziemnym linii na którym ustanawiamy jest służebność przesyłu pod złączem linii 400 kV
Granica obszaru na odcinku nadziemnym linii, na którym ustanawiamy jest służebność przesyłu pod złączem linii 400 kV
Linia napowietrzna 400 kV relacji Ostrołęka – Stanisławów